

# MÁY BIẾN DÒNG TRUNG THỂ NGOÀI TRỜI, NGÂM DẦU

## OUTDOOR OIL-IMMERSED CURRENT TRANSFORMERS

### CT22-3CxODxC



Điện áp cao nhất cho thiết bị (Highest voltage for equipment)	[kV]	22 đến 24 (22 up to 24)
Điện áp thử tần số công nghiệp, 1 phút (Power frequency test voltage, 1 min.)	[kV]	50
Điện áp thử xung sét (Lighting impulse test voltage)	[kV]	125
Dòng điện ngắn hạn danh định (Ith) (Rated short - time thermal current (Ith))	[kA]	80In/1s; 25kA/3s
Dòng điện danh định (In) (Rated current)	[A]	200 - 1600
Phụ tải / cấp chính xác đo lường (Burden/Measuring accuracy class)	[VA/cl]	10 - 30VA/0.5-1
Phụ tải / cấp chính xác bảo vệ (Burden/Protection accuracy class)	[VA/cl]	30VA/5P20

#### MÔ TẢ

Máy biến dòng CT22-3CxODxC ngâm dầu cách điện có điện áp đánh thủng cao, có tính chất cơ và điện rất tốt, sản phẩm được thiết kế phù hợp với điều kiện thời tiết nhiệt đới hóa và môi trường ô nhiễm nặng.

Máy biến dòng CT22-3CxODxC được thiết kế một hay hai tỉ số, có thể thay đổi tỉ số bằng cách đổi nối phía thứ cấp.

Có 3 cuộn dây thứ cấp. Cuộn dây thứ cấp được sử dụng với mục đích để đo lường hoặc bảo vệ. Để phòng ngừa nguy hiểm, mạch thứ cấp của Máy biến dòng phải luôn nối với phụ tải hoặc ngắn mạch. Một đầu nối của cuộn thứ cấp phải được nối đất trong suốt quá trình vận hành.

Máy biến dòng có thể lắp đặt được ở mọi vị trí bởi bốn bulông bắt vào bốn lỗ trên đế.

Các đầu ra của máy biến dòng liền với thân máy được bảo vệ bằng hộp đấu dây có nắp che và vít kẹp chì

Các cấp điện áp... 22kV(22- 24kV)  
 Dòng điện sơ cấp định mức...200; 300; 400; 500; 600; 750;  
 800; 1000; 1200; 1250; 1400; 1500; 1600A...  
 Dòng điện thứ cấp định mức...5A; 1A  
 Tần số định mức...50Hz  
 Máy biến dòng được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn  
 IEC 60044-1; IEC 61869-2; TCVN 7697-1; TCVN 11845-2...

#### DESCRIPTION

The CT22-3CxODxC transformers are immersed in insulating oil with high break down voltage, has excellent mechanical and electrical properties, which is highly durable in tropical climate and heavily polluted environment.

The CT22-3CxODxC current transformers are designed as one or two-ratio transformers, with the ratio can be changed by connecting to the secondary side.


There are three secondary windings. The secondary winding is used for measurement or protection purposes. For preventing hazardous, always be connected to load (burden) or short-circuit the secondary of the current transformer and ground one terminal of each secondary winding of the current transformer during operation.

The transformer can be mounted in any position, secured by four screws on the base.


The secondary winding are located in an integral terminal block of body with protecting box with cover and sealing screws.

Main voltages... 22kV(22- 24kV)  
 Rated primary currents... 200; 300; 400; 500; 600; 750; 800;  
 1000; 1200; 1250; 1400; 1500; 1600A...  
 Rated secondary currents... 5A; 1A  
 Rated frequency... 50Hz  
 The transformers are designed and manufactured in conformity with the following standards and recommendations IEC 60044-1; IEC 61869-2; TCVN 7697-1; TCVN 11845-2...


### KÝ HIỆU (BASIC MARKING)

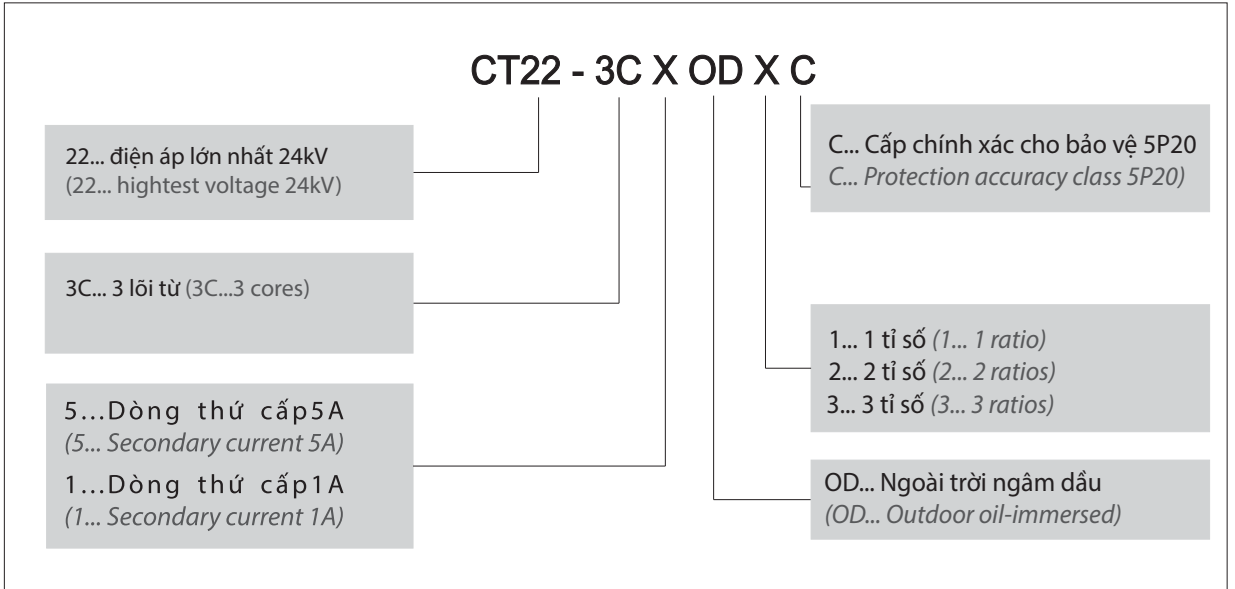


### SƠ ĐỒ NỐI DÂY (CONNECTION DIAGRAM)

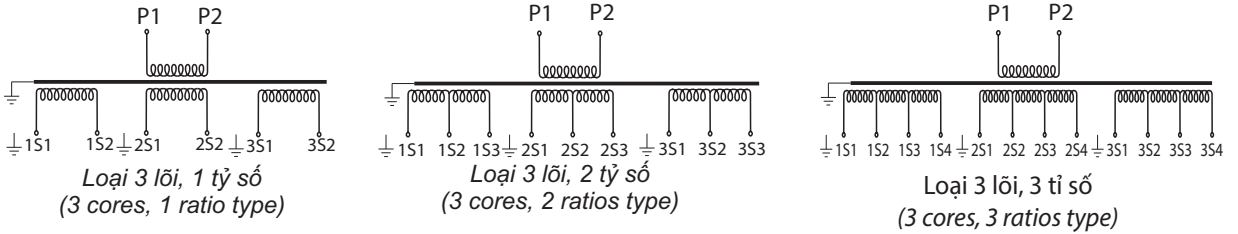

### KÍCH THƯỚC (DIMENSIONS)

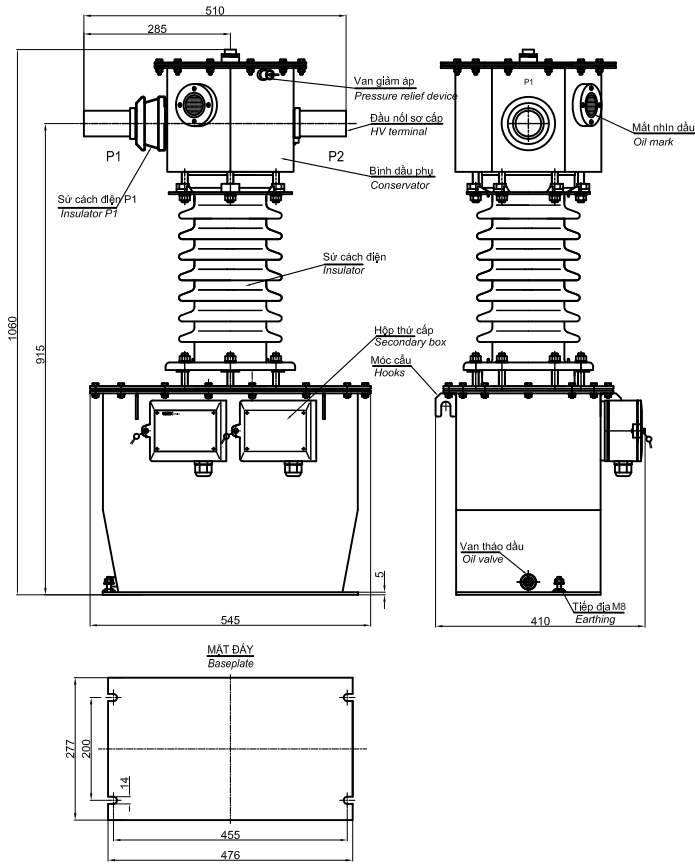

Đầu nối sơ cấp hình trụ (Nhôm hợp kim)  
HV stud terminal (Aluminum alloy)



Khối lượng tổng/dầu: ~152/32kg  
(Total/Oil Mass: ~152/32kg)  
Chiều dài đường rò nhỏ nhất: 25mm/kV  
(Creepage distance: 25mm/kV)

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX

📍 Số 52 phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  
📍 KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam  
☎ (84-24) 3 6331508 📠 (84-24) 3 6331510 🌐 www.gelex-electric.com ✉ ge@gelex-electric.com

### GELEX ELECTRICITY JOINT STOCK COMPANY

📍 No.52 Le Dai Hanh Street, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam  
📍 Dai Dong-Hoan Son Industrial Zone, Tien Du, Bac Ninh province, Vietnam  
☎ (84-24) 3 6331508 📠 (84-24) 3 6331510 🌐 www.gelex-electric.com ✉ ge@gelex-electric.com